



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВОКК-355

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В**
 - номинальная частота – **50 Гц**
 - класс изоляции двигателя - **A**
- степень защиты оболочки **IPX2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт - 1
металлическая опора, шт - 1
Винт 4x5, шт - 2
руководство по эксплуатации, экз. - 1
упаковка, шт - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производи- тельность, м3/час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Кол-во в короб, шт
ВОКК-355	230	140	1400	1800	0,54	4/400	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА


Корпус:

изготавливается из высококачественной стали с последующей порошковой окраской.

Размер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
ВОКК-355	50	50	350	420	352


Двигатель:

изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет при менять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

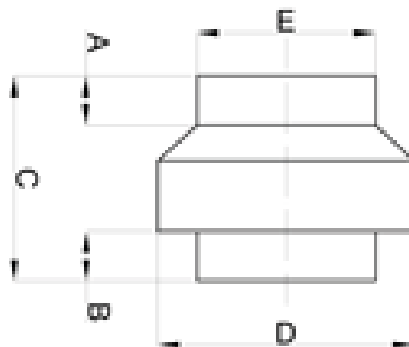

Диаметр крыльчатки:
310 мм

График индивидуальных характеристик вентилятора

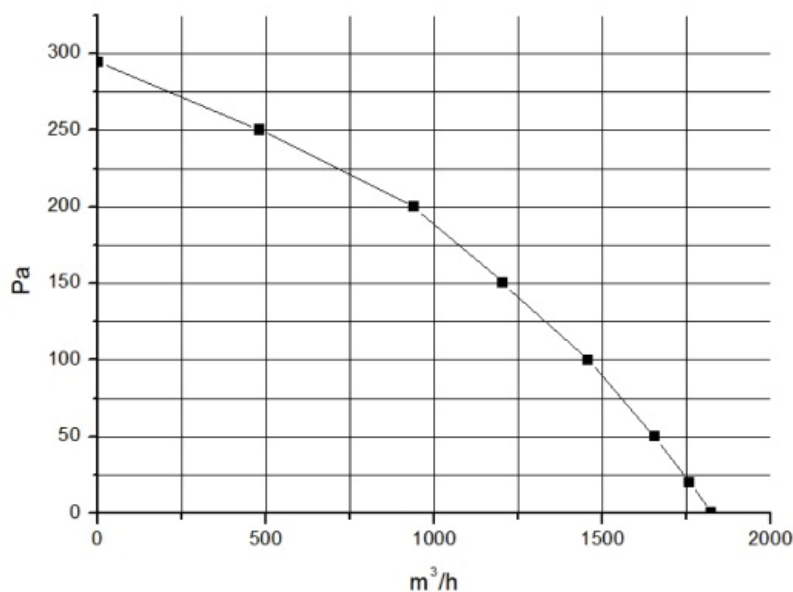


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяются в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от 0°C до +40°C и относительной влажности до 80 %

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.З), ГОСТ 10616 (Р.З), ГОСТ Р 5976 (Р.З), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Схема подключения

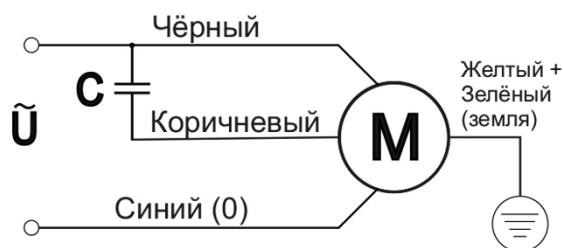

Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123,
Москва, Шоссе Энтузиастов,
д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»